

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาข พ.ที่ 087/34

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องทำความดันสุญญากาศ

หน่วยนับ เครื่อง

1) คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องทำความดันสุญญากาศ สำหรับใช้ทางการแพทย์ ระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลต์, 2 เฟส, 50 เฮิร์ตซ์

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 มีหัวขั้วความดันสุญญากาศเป็นแบบ Rotary single stage vacuum pump

1.2.2 ห้องเครื่องและโรเตอร์ทำด้วยเหล็กหล่อ

1.2.3 แบริ่งที่ใช้รับโรเตอร์เป็นแบบ Roller bearing

1.2.4 ใบวาน (Vane) ทำด้วยอลูมิเนียมหรือเหล็กกล้า (Steel)

1.2.5 ระบายความร้อนด้วยพัดลม

1.2.6 มีที่ดูระดับน้ำมันหล่อลื่น

1.2.7 ขับโดยตรงด้วยมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์

1.2.8 แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 10 mBar หรือ 29.7 นิ้วปรอท

1.2.9 มีม็อบสุญญากาศที่ 19 นิ้วปรอทได้ไม่น้อยกว่า 90 M³/Hr.

1.2.10 ระบบควบคุมเป็นแบบอัตโนมัติ มีตู้ควบคุมการทำงานของม็อบซึ่งต้องติดตั้งให้ใช้งานร่วมกับตู้ควบคุมที่มีอยู่เดิมของโรงพยาบาล

1.2.11 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานของเครื่อง

1.2.11.1 ใสกรองละเอียด (Fine Mesh Filter)

1.2.11.2 Gas balast valve

1.2.11.3 Non-return valve

1.2.11.4 Vacuum switch 1 ชุด

1.2.11.5 Flexible tube 2 ชุด

1.2.11.6 Drain valve 1 ชุด

1.2.11.7 Drain tube 1 ชุด

1.2.11.8 น้ำมันหล่อลื่น (1 ลิตร) 1 ครอบ

1.2.11.9 อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับติดตั้งเพื่อให้เครื่องทำงานร่วมกับระบบเก่าของเดิมสามารถสลับการทำงานกับเครื่องเดิมได้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2534

อนันต์ วัฒนา. ๓๐๖๓๓๓ กบ.ทบ.

ที่กท.๐4๐4/ 9.215 ลง 2๐ ๕.๑.3๘

(ลงชื่อ) พ.อ. 

(วัชรินทร์ ชวสมอ)


(ตำแหน่ง) ทพ.เอกพ. กวค. ทบ.

087/34

- 2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในหีบห่อที่มั่นคงแข็งแรง
- 3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง 2 ชุด
- 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

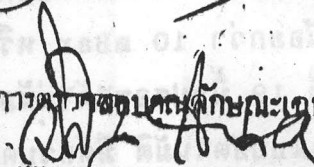
คณะกรรมการตรวจสอบลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.  ประธานกรรมการ


พ.อ.  กรรมการ


พ.อ.  กรรมการ

กรรมการตรวจสอบลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการ


 (ชื่อจริง นามสกุล)
 (ตำแหน่ง)